

I.T.I.S.A.

Via Isonzo, 61 - 20089 ROZZANO (MI)

Fax 57510639 - Tel. 57510404

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**

Artt. 7 e 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 - D.M. 20 Febbraio 1992 - D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392
art. 9, comma 4 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558

COPIA CONFORME

n. 1142

Il sottoscritto Tosi Riccardo titolare e legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) ITISA di Tosi Riccardo

operante nel settore idrico-termo-sanitario-elettrico-aerme-gas

con sede in via le Isonzo n. 61 comune Rozzano

(Prov.) MI tel. 02 57510404 part. IVA 00302590153

☒ Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 532888

☐ Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n.

☐ Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) Riscaldamento

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro (1)

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª, 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.

commissionato da CAEA SpA - Milano via Orseolo 3, installato nei locali siti

nel comune di Milano (prov. MI) via Fontanella

n. 26 scala piano 3ª interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);

☒ seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego (3): UNI CIG 5364

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☒ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

☒ copie di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA


ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data il resp. tecnico (firma) il dichiarante (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) L. 46/1990, art. 10 (9)

data firma

COPIA PER IL COMMITTENTE **1**

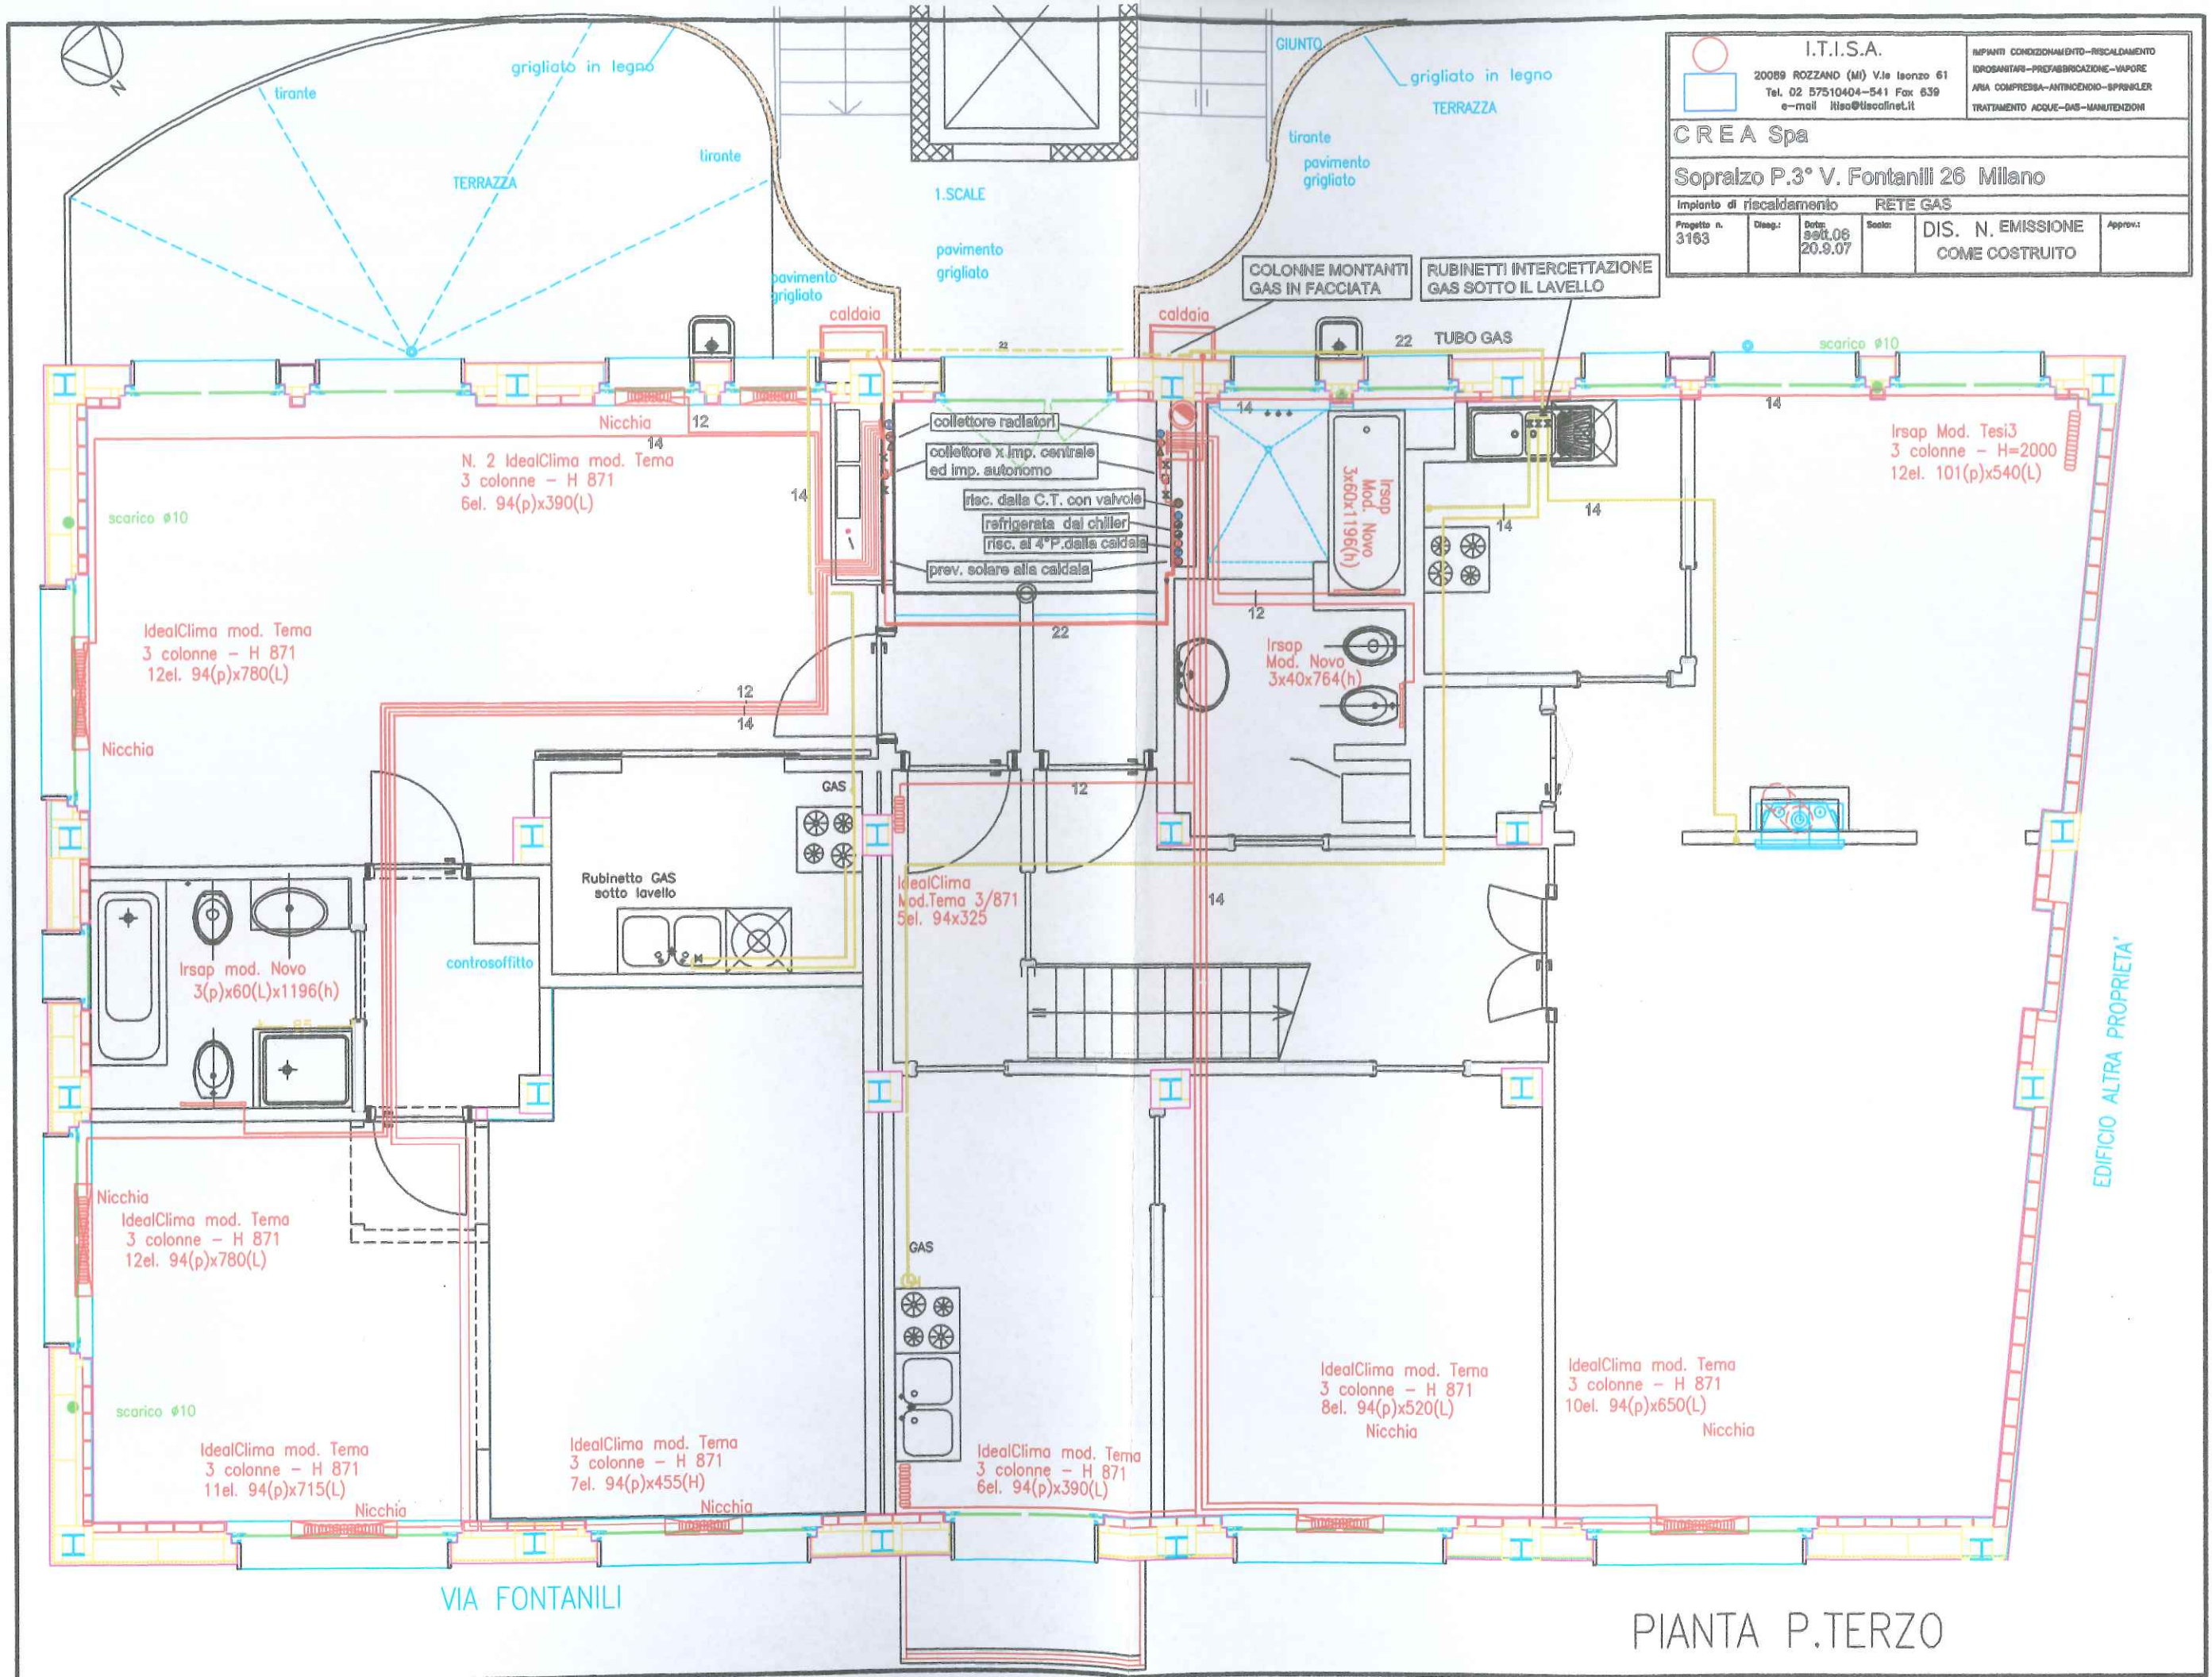

I.T.I.S.A. 20089 ROZZANO (MI) V.le Isonzo 61 Tel. 02 57510404-541 Fax 639 e-mail itiso@itiscalinet.it			
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO-RISCALDAMENTO IDROSANTARI-PREFABBRICAZIONE-VAPORE ARIA COMPRESSA-ANTINCENDIO-SPRINKLER TRATTAMENTO ACQUE-GAS-MANUTENZIONI			
CREA Spa Sopralzo P.3° V. Fontanili 26 Milano			
Impianto di riscaldamento		RETE GAS	
Progetto n. 3163	Disegn. Data: 9.01.06 20.9.07	Scala: DIS. N. EMISSIONE COME COSTRUITO	Approv.:

I.T.I.S.A.
Via Isonzo, 61 - 20089 ROZZANO (MI)
Fax 57510639 - Tel. 57510404

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**
Artt. 7 e 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 - D.M. 20 Febbraio 1992 - D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392
art. 9, comma 4 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558

COPIA CONFORME

n. 1145

Il sottoscritto Tosi Riccardo titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) ITISA ch Tosi Riccardo

operante nel settore sanitario - Riscaldamento - condiz. - arie - gas

con sede in via De Isonzo n. 61 comune Rozzano

(Prov.) MI tel. 02 57510404 part. IVA 00302590153

☒ Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 532888

☐ Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n.

☐ Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) Rete sanitario fognario

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro (1)

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°, 2°, 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.

commissionato da CREA SPA - Milano Strada Orseolo 3, installato nei locali siti

nel comune di Milano (prov. MI) via Fontanili

n. 26 scala piano 3° interno G-P di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);

☒ seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego (3): UNI 9134 543.9 183

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☒ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

☒ copie di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA



ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 06/09/07 il resp. tecnico (firma) il dichiarante (timbro e firma)


AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) L. 46/1990, art. 10 (9)

data firma

COPIA PER IL COMMITTENTE **1**

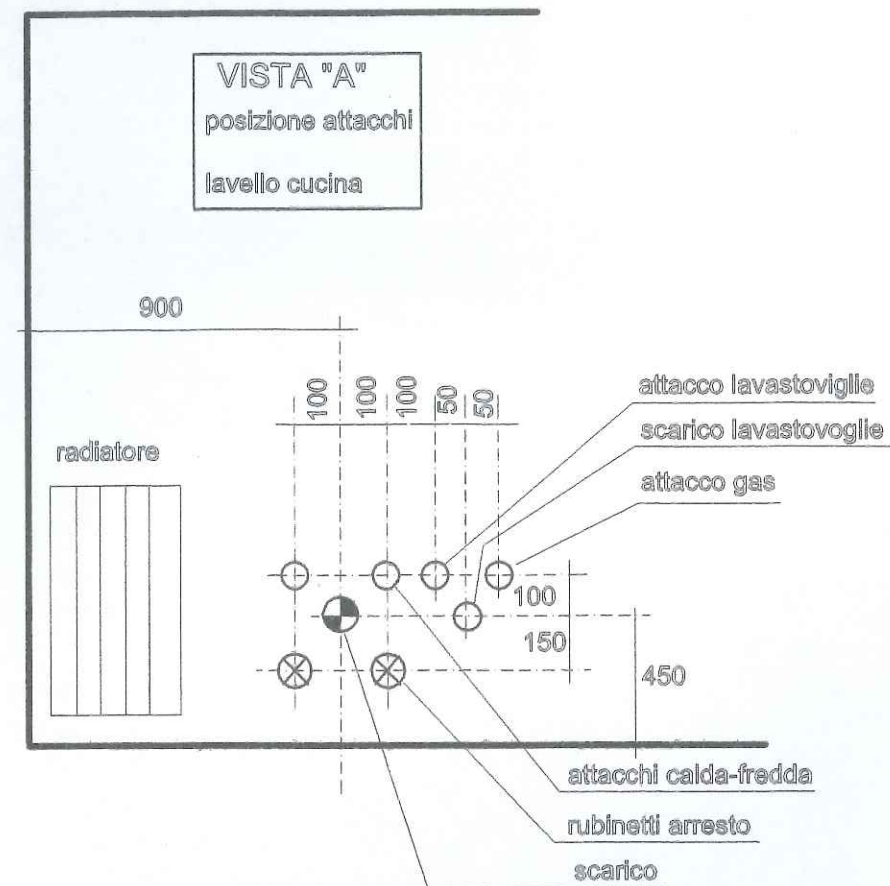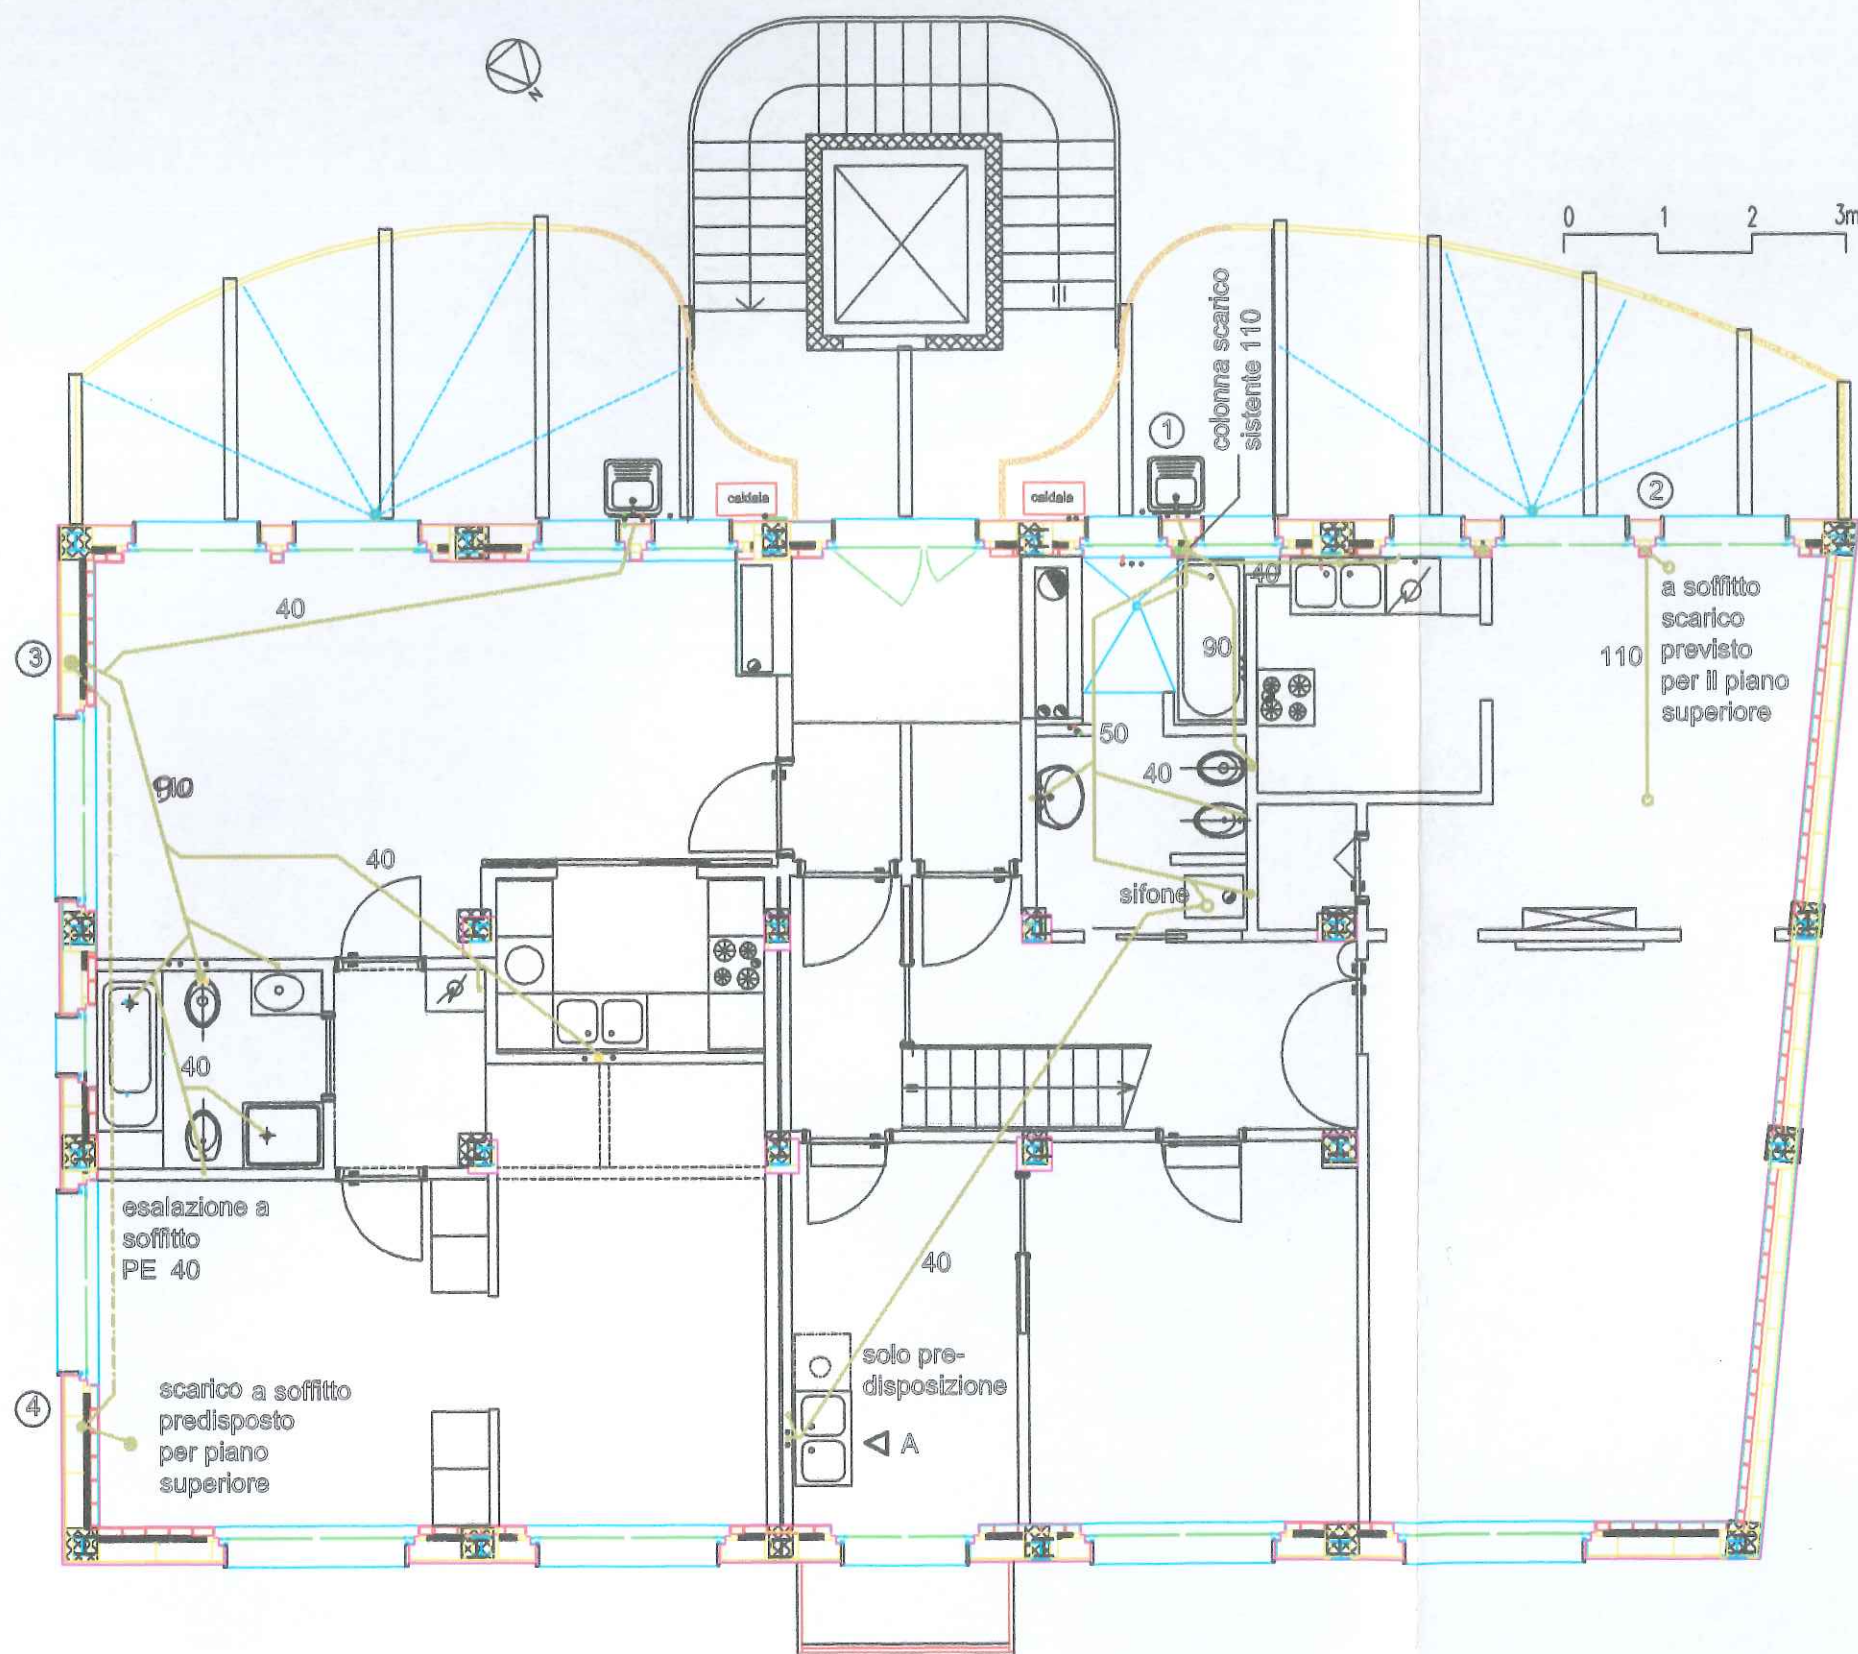

		I.T.I.S.A. 20089 ROZZANO (MI) V.le Isonzo 61 Tel. 02 57510404-541 Fax 639 e-mail itisa@tiscalinet.it		IMPIANTI CONDIZIONAMENTO-RISCALDAMENTO IDROSANITARI-PREFABBRICAZIONE-VAPORE ARIA COMPRESSA-ANTINCENDIO-SPRINKLER TRATTAMENTO ACQUE-GAS-MANUTENZIONI	
CREA Spa					
V. dei Fontanili - P.3°					
Impianto di impianto idrico-sanitario					
Progetto n. 3163	Diseg.:	Data: 30.6.06 20.9.07	Scala:	DIS. N. EMISSIONE COME COSTRUITO	Approv.:



I.T.I.S.A.

20089 ROZZANO (MI) - VIALE SONZO, 61
TEL. 02/57510404-57510541 - FAX 02/57510639
CO.PA 53258 - C.F. 75040110944 - P.IVA 0302890153

IMPIANTI INDUSTRIALI - CIVILI - TERMICI - SANITARI - IDRAULICI
CONDIZIONAMENTO - PREFABBRICAZIONE - TRATTAMENTO ACQUE

RELAZIONE IMPIANTI DI SCARICO ACQUE NERE E BIONDE


Appartamento "P":

Le tubazioni di scarico dei singoli apparecchi sanitari sono realizzate in polietilene Geberit da mm.110-90-50-40 giuntate per polifusione e si convogliano in una colonna discendente esistente sul perimetro edificio come indicato nella pianta allegata col numero 3.

Per ventilare tale colonna si è realizzata una tubazione in PE da mm.40 che passando a parete e nel controsoffitto raggiunge altra colonna indicata col n.4

Sulla colonna n.4 a soffitto è predisposto uno scarico in previsione di un bagno da realizzarsi al piano soprastante.

I.T.I.S.A.



I.T.I.S.A.

20089 ROZZANO (MI) - VIALE ISONZO, 61
TEL. 02/57510404-57510541 - FAX 02/57510609
CCAA 53288 - C.F. 750 FCR 41E04 F203D - P.IVA 00302890153

IMPIANTI INDUSTRIALI - CIVILI - TERMICI - SANITARI - IDRAULICI
CONDIZIONAMENTO - PREFABBRICAZIONE - TRATTAMENTO ACQUE

RELAZIONE IMPIANTI DI SCARICO ACQUE NERE E BIONDE

Appartamento "G":

Le tubazioni di scarico dei singoli apparecchi sanitari sono realizzate in polietilene Geberit da mm.110-90-50-40 giuntate per polifusione e si convogliano in una colonna discendente esistente come indicato nella pianta allegata col n.1.

Nella ipotesi di realizzare un piano soprastante, nel controsoffitto del salone sono stati predisposti n.2 scarichi da mm.90 a disposizione, convogliati in altra colonna di scarico indicata col n.2.

Le colonne di scarico sono state prolungate a tetto per realizzare la ventilazione primaria.

E' stato previsto anche uno scarico per un eventuale ulteriore livello in una delle due camere passando a pavimento fino ad un sifone posto sotto la lavatrice in adiacenza al bagno.

I.T.I.S.A.

I.T.I.S.A.

Via Isonzo, 61 - 20089 ROZZANO (MI)
Fax 57510639 - Tel. 57510404

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**

Artt. 7 e 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 - D.M. 20 Febbraio 1992 - D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392
art. 9, comma 4 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558

COPIA CONFORME

n. 1143

Il sottoscritto Tosi Riccardo titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) ITISA di Tosi Riccardo

operante nel settore idrico-termico-sanitario-canalizz. - autine - gas

con sede in via le Isonzo n. 61 comune ROZZANO

(Prov.) MI tel. 02 57510404 part. IVA 00302590153

☒ Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di MI Pamo n. 532888

☐ Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n.

☐ Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) Idrico

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro (1)

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°, 2°, 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.

commissionato da CREA spa - Milano via Orseolo 3, installato nei locali siti

nel comune di Milano (prov. MI) via Foucault

n. 26 scala piano 3° interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);

☒ seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego (3): UNI C14 9182

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☒ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

☒ copie di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA



ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data il resp. tecnico (firma) il dichiarante (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) L. 46/1990, art. 10 (9)

data firma

COPIA PER IL COMMITTENTE **1**

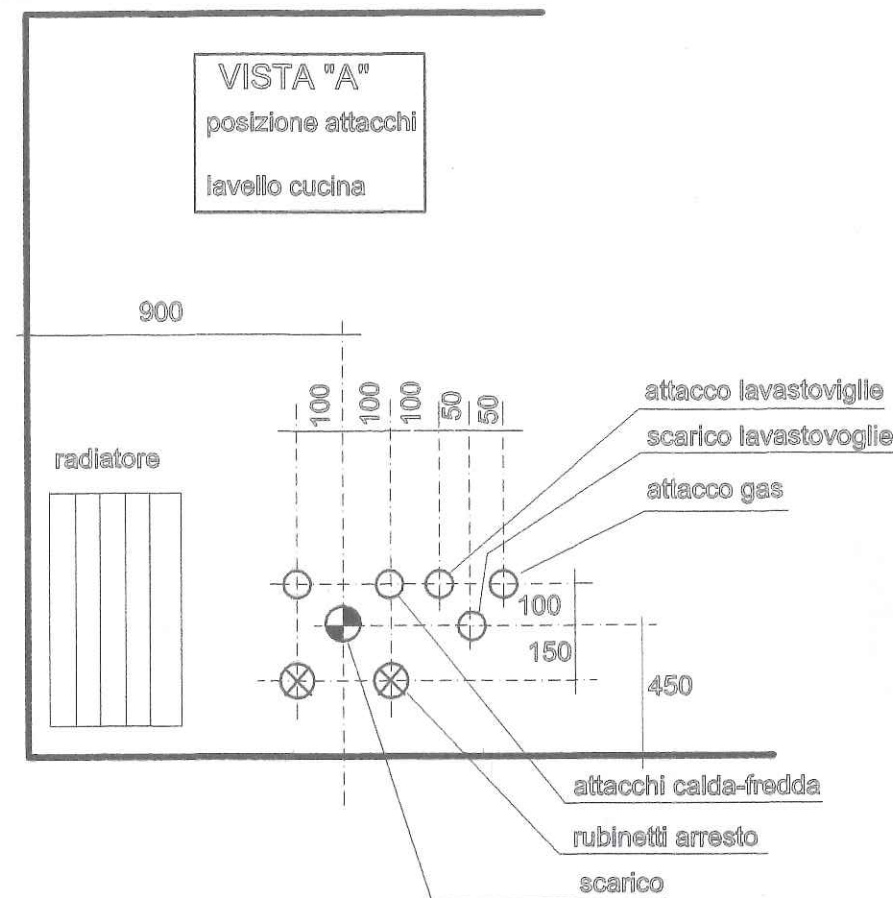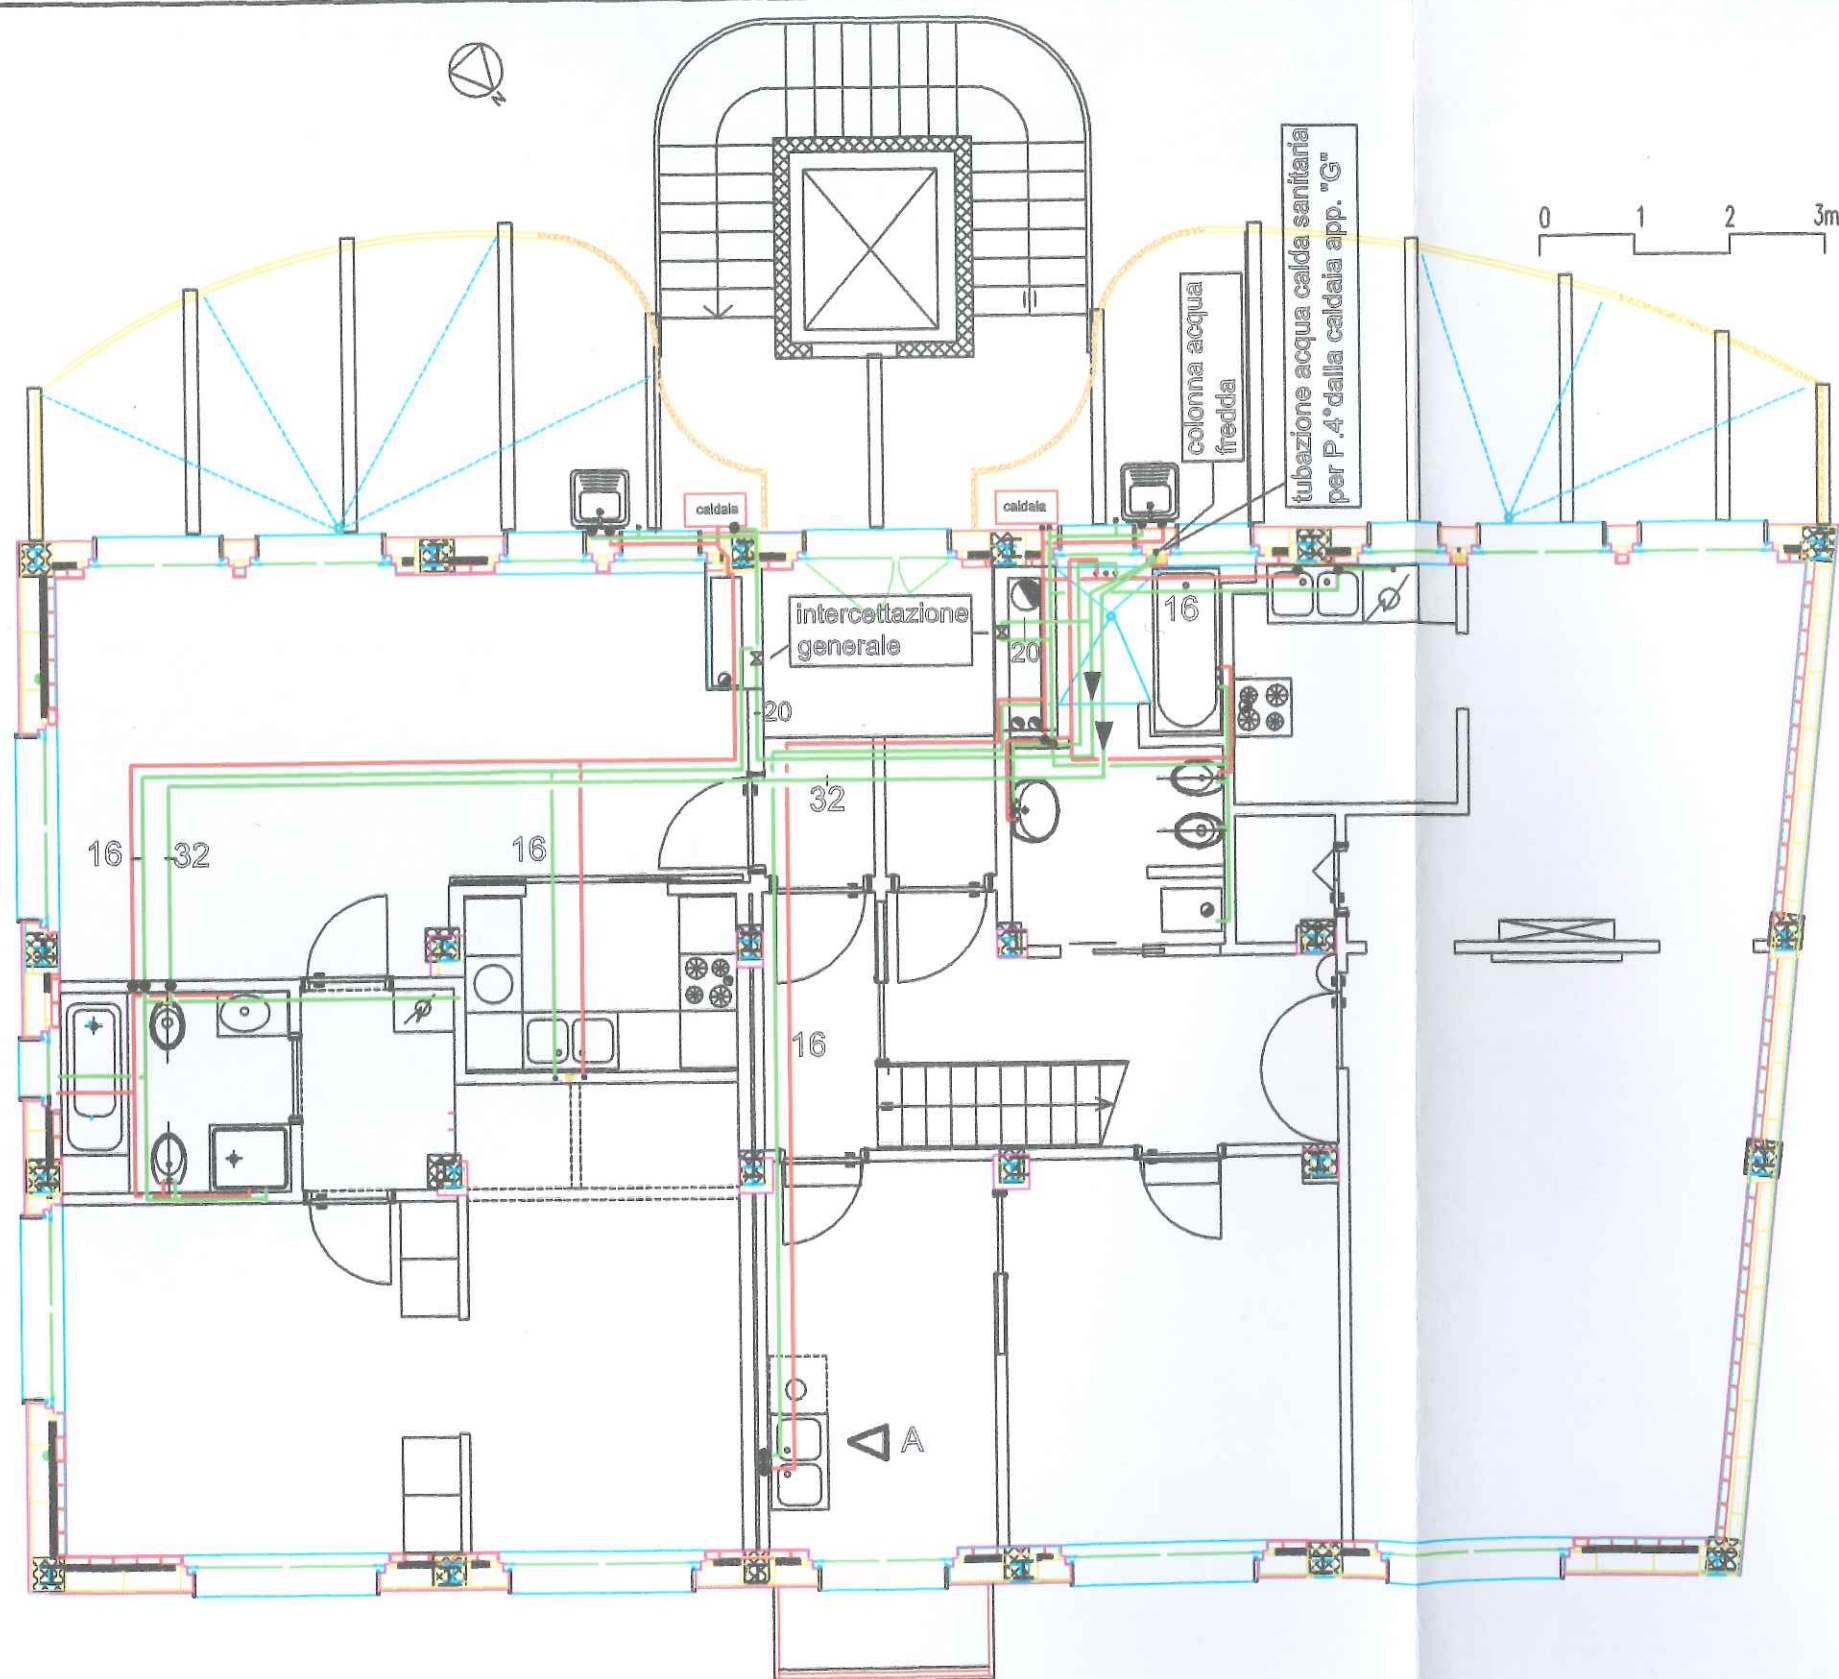

LEGENDA	
●	colonna montante fredda diam.32
—	tubo fredda distribuzione generale diam.20
—	tubo fredda passo rapido WC diam.32
—	tubo fredda interno bagni diam.16
—	tubo calda dalla caldaia alle utenze diam.16
●	rubinetti d'arresto da incasso
X	valvole di intercettazioni generali

 		I.T.I.S.A. 20089 ROZZANO (MI) V.le Isonzo 61 Tel. 02 57510404-541 Fax 639 e-mail itisa@tiscalinet.it		IMPIANTI CONDIZIONAMENTO-RISCALDAMENTO IDROSANITARI-PREFABBRICAZIONE-VAPORE ARIA COMPRESSA-ANTINCENDIO-SPRINKLER TRATTAMENTO ACQUE-GAS-MANUTENZIONI	
CREA Spa					
V. dei Fontanili - P.3°					
Impianto di impianto idrico-sanitario					
Progetto n. 3163	Diseg.: 30.6.06 20.9.07	Data:	Scala:	DIS. N. EMISSIONE COME COSTRUITO	Approv.:

I.T.I.S.A.

Via Isonzo, 61 - 20089 ROZZANO (MI)
Fax 57510639 - Tel. 57510404

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE**

Artt. 7 e 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 - D.M. 20 Febbraio 1992 - D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392
art. 9, comma 4 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558

COPIA CONFORME

n. 1144

Il sottoscritto Tosi Riccardo titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) ITISA di Tosi Riccardo

operante nel settore sanitario-Riscaldamento-condizionamento-gas

con sede in via Isonzo n. 61 comune Rozzano

(Prov.) Mi tel. 0257510404 part. IVA 00302590153

☒ Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 532888

☐ Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n.

☐ Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) Raffrescamento

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro (1)

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª, 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.

commissionato da CREA SpA - Milano Via Orseolo 3, installato nei locali siti

nel comune di Milano (prov. Mi) via Fontanelli

n. 26 scala piano 3° interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto (per gli impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);

☒ seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego (3): UNI CIG 5104

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☒ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

☒ copie di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA


ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 06.09.07 il resp. tecnico (firma) il dichiarante I.T.I.S.A. (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) L. 46/1990, art. 10 (9)

data firma

COPIA PER IL COMMITTENTE **1**

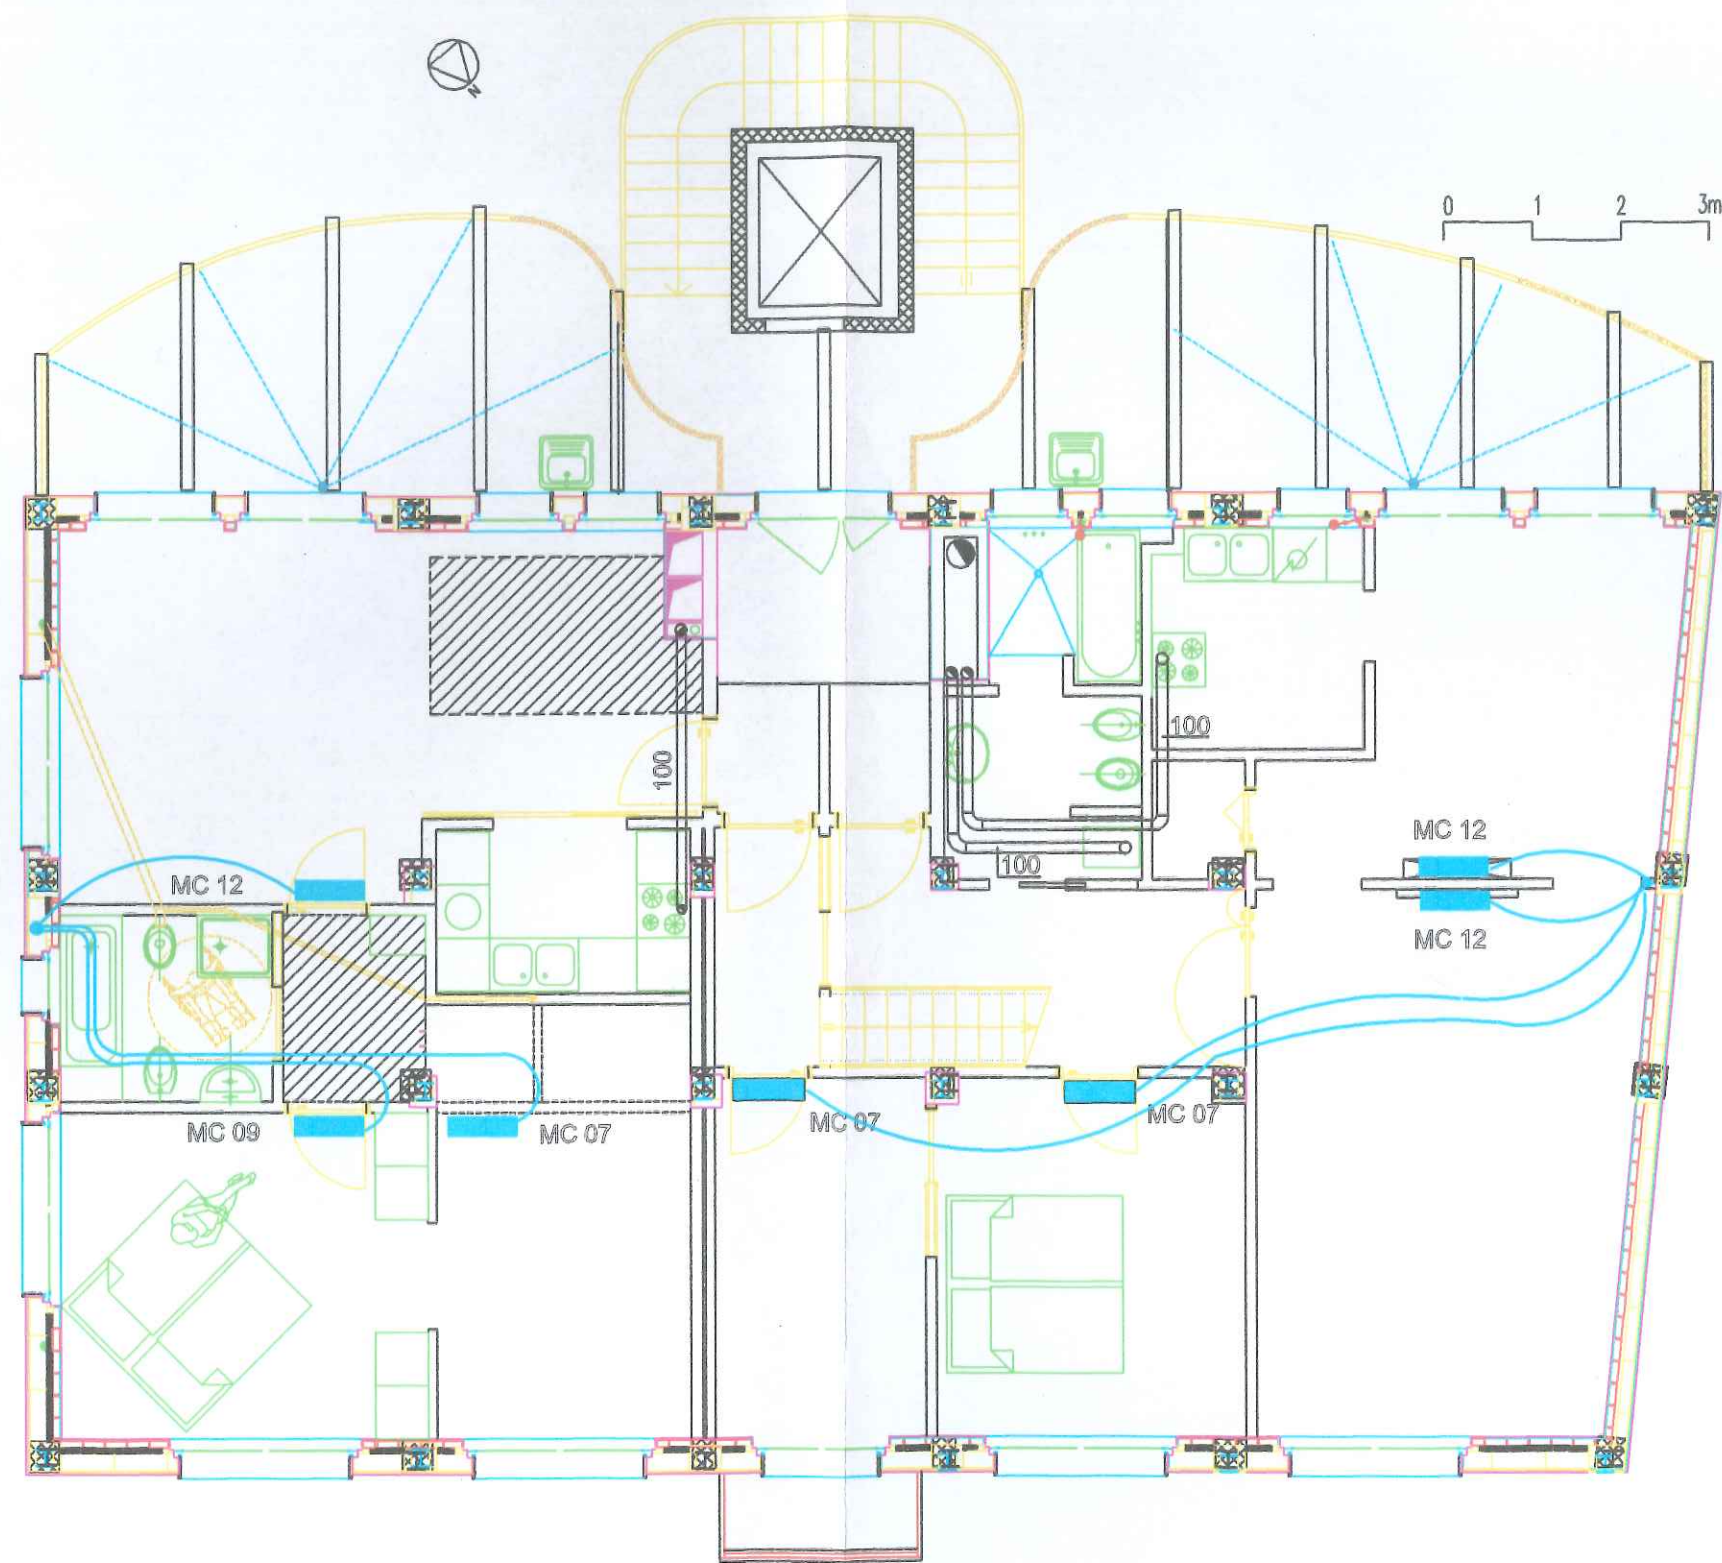

LG FM 25 AH POSTA IN COPERTURA
Kw. 3,11 + 2,33 + 1,80
cm. 87x81x32
dB(A) 52/46 a m.1

MC 12 AH-NEO dB(A) 35/28/24
MC 09 AH-NEO dB(A) 31/26/22
MC 07 AH-NEO dB(A) 30/25/21

Unità esterna posta sulla copertura
LG FM 30 AH Kw. 8,7
cm. 87x81x32 dB(A) 52/46 a m.1

MC 12 AH NEO Kw. 2,99
dB(A) 35/28/24
MC 07 AH NEO Kw. 1,74
dB(A) 30/25/21

I.T.I.S.A.		SPUR CONDOMINIO-REGOLAMENTO	
ESSE FIORENTINO (45) Via Dante 81		DIREZIONE-PROGETTAZIONE-REDAZIONE	
Tel. 02 57510404-541 Fax 539		ATA COMPRESA-REDAZIONE-OPERAZIONI	
e-mail: itis@itisa.it		REDAZIONE ACQUA-ED-IMPIANTI	
CREA Spa			
V. dei Fontanili - soprizzo P.3°			
Impianto di raffrescamento			
Progetto n.	3163	Scale	30.05.08
DIS.	N.		



I.T.I.S.A.

20089 ROZZANO (MI) - VIALE ISONZO, 61
TEL. 02/57510404-57510541 - FAX 02/57510639
CGAA 53235 - C.F. 750 PCH 41804 F2050 - P. IVA 00902590153

Rozzano, 22.01.07

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA

Dichiariamo che la canna fumaria concentrica in inox mm.80/150 ad uso caminetto installata nello stabile di V.dei Fontanili 26 Milano - sopralzo n.1 fornita dalla Euroflam Italia Srl, è stata posata secondo le modalità e prescrizioni del produttore.

In fede

I.T.I.S.A.

*Allegato
alla richiesta di
attivazione della
fornitura di gas*

Al committente: Cognome e Nome o Ragione Sociale	
Indirizzo	
Comune	Prov.
Telefono	Cell.

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO

PER IMPIANTI SOGGETTI ALLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46
(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto TOSI RICCARDO titolare/legale rappresentante
dell'impresa I.T.I.S.A. di Tosi Riccardo
(ragione sociale)
con sede nel Comune di ROZZANO (Prov. MI)
Via le Isonzo n. 61 tel. 02-57510404
P. IVA 00302590153

☒ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di Milano n° 532888

☐ iscritta all'albo delle imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di _____

n. _____ esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

installato nei locali siti nel Comune di Milano (Prov. MI)

Via dei Fontanili soprizzo app. n° 1 n. 26

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ⁽¹⁾ ☐ commercio ☐ altri usi

• Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo:

☒ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego ⁽²⁾: UNI CIG 7128-72 7129-72;

☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

• Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllare la sicurezza e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalla norme e dalla disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di cui alla legge 46/90.

• Allega alla presente attestazione:

☒ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) ⁽³⁾; ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁴⁾;

☒ schema di impianto realizzato ⁽⁵⁾; ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁶⁾;

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali; ☐ _____

Data 22 01 2007

Località _____

I.T.I.S.A.	1125
Via Isonzo, 61 - Fax 02-57510500	
Tel. 02-57510404 - 02-57510541	
20099 ROZZANO - MI	
IL RICHIEDENTE (timbro e firma)	

ZONA RISERVATA AL DISTRIBUTORE (non compilare questa parte)

Codice Identificativo n. _____

--

Allegati Tecnici Obbligatori
(L. 46/90, DM 20.feb. 92, Dlb 40/04 e succ. mod.)

Intervento su impianto gas portata termica totale (Q_n) * = ...39,1.....Kw tot Impresa / Ditta I.T.I.S.A. di Tosi Riccardo Resp. Tecnico / titolare Tosi Riccardo
--

Sez. I : riferimenti inerenti la documentazione

Quadro A Dichiarazione di conformità (1) n.°...1125modulo B X D □ Committente...Crea s.p.a...Sopralzo App. 1 V. dei Fontanili n.26 MI..... Progetti: ☐ X Progetto impianto gas (2) rif Dott. Ing. Paolo Brisinello...Albo Pavia n.1400. ☐ Progetto camino/ canna fumaria (3) rif..... ☐ Progetto di prevenzione incendi (4) rif.....
Quadro B Dichiarazioni precedenti (5) ☐ Impianto gas; rif. n.°data/...../..... impresa / ditta ☐ Camino/canna fumaria; rif. n.°data/...../..... impresa / ditta
Quadro C (6) facoltativo ☐ Progetto camino/ canna fumaria esistente rif..... ☐ Certificato di prevenzione incendi (CPI) rif..... ☐ Relazione tecnica (DM 13.12.93) rif..... ☐ Allegato D al DM 26.11.94 (UNI 10738) rif.....

Sez. II Relazione schematica Quadro A

Impianto gas portata termica totale (Q_n) (*)=...39,1.....Kw tot	
Scenario A ☒ X Nuovo impianto gas ☐ Modifica impianto gas esistente ☒ X Installaz./allacciamento apparecchi gas ☐ Installazione di un tratto di tubazione ☐ Installazione di un pezzo speciale ☒ X Collegamento di apparecchi alla canna fumaria ☒ X realizzazione aperture di ventilazione ☐ realizzazione delle aperture di aerazione ☐ camino singolo ☐ canna collettiva ☐ camino collettivo ramificato ☐ altro (7)	Scenario B ☐ X con apparecchi collegati 30,6 Kw tot ☒ X solo predisposizione Q _n = 4,.... Kw tot (senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati) ☐ collegamento di ☐ sostituzione di ☐ adeguamento alla norma /regola tecnica ☒ X altro (7) caminetto Kw.4,5..... Scenario C ☒ X esecuzione effettuata in conformità del progetto ☐ esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore

Nota: la relazione schematica dell'intervento effettuato può considerarsi esaustiva spuntando in modo sequenziale gli scenari A, B, C,

Sez. II : Relazione schematica Quadro B

Disegno dell'impianto realizzato () Nel caso in cui non si realizza il disegno dettagliato dell'intervento tutti i materiali utilizzati devono essere riportati nell'elenco di cui alla sez. (II)

Riferimenti a certificati o attestati ecc.. sono obbligatori nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata

VEDI DISEGNO ALLEGATO

LEGENDA

A=tubo indicare: materiale, diametro, lunghezza

B=raccordi

(gomiti, riduzioni, nipples, manicotti, ecc...)

C=rubinetti

D= tubi guaine

E= tubi flessibili per il collegamento degli apparecchi

F=apparecchio a gas

G= apertura di ventilazione

H= canale da fumo

I=camino

L=

M=

N=

O=

P=

Q=

R=

S=

=

=

=

Sez. III : Tipologia dei prodotti / materiali impiegati .- Quadro A : apparecchiature

☒ dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato

Rif ()	Ubicazione	Apparecchio	Tipo	Modello Marca	Portata termica KW	Tipo di collegamento	Installato /Preesistente Installabile	Ventilazione Cmq	Scarico
F1	cucina	Piano cottura			4		predisposto	200	Cappa a tetto
F2	balcone	Caldaia	C	Unical Entrofuori	30,6	rigido	installato	-	in canna indipenden
F3	soggiorno	Caminetto	C	EuroflamItalia	4,5	rigido	installato		in canna a tetto

☒ Apertura di ventilazione effettiva cmq...200

nota :...in cucina.....

Eventuali apparecchi in bagno

☐ Apertura di aerazione effettiva cmq...

nota :

Canali da fumo.....

Terminale esterno.....

☒ Piani cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma

.....

.....

Sezione III : Tipologia dei prodotti / materiali impiegati Quadro B : materiali e componenti utilizzati

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione:
☐ X UNI ..7129....e...ST 11147.....; ☐ X.DM. ...12/04/96.....; ☐ .Altro(attestati,marchi,e/o certificati di prova ecc...)

Elenco materiali /pezzi speciali (10) (Da compilare obbligatoriamente in mancanza di disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata)

Rif ()	Ubicazione	Componente	Materiale	Quantità n.°	Diametro mm.	Lunghezza m.	Installazione	Attestati/marche /certificati di prova
A1	Esterno	Tubo	Rame	-	22x1,5	3	Vista saldato	
B1	Esterno	Gomito	Rame	3	22	-	Vista saldato	
A2	Esterno	Tubo	Rame	-	22	4 + 4	Vista saldato	
A3	Esterno	Tubo	Rame	-	22	15 + 15	Vista saldato	
C1	Esterno	Valvola	Acciaio	1	3/4 "	-	Vista filettato	
C2	Interno	Valvola	Acciaio	2	1/2 "	-	Vista filettato	
C3	Cucina	Valvola con tappo avvitato	Acciaio	1	1/2 "	-	Vista filettato	
C4	Soggiorno	Valvola	Acciaio	1	1/2 "	-	Vista filettato	
A4	Soggiorno	Tubo continuo	Rame+guaina	-	14	5	sotto pavim.	
B4	Esterno	Gomito	rame	1	14	-	Vista saldato	
D1	Balcone	Guaina	PVC	1	-	0,4		
G1	Cucina	Griglia	PVC	1	200	-		
F1	Cucina	Fornello		1	-	-		
F2	Balcone	Caldaia		1	-	-		
H1	Balcone facciata	Tubo	Acciaio	1	80	5	Vista facciata	
H2	Balcone	Tubo	Acciaio	1	80	0,3	Vista balcone	
H4	Soggiorno	Tubo concent.	Acciaio	1	80 - 150	8	in cassettone	

Note :...H3 cucina presa a muro per cappa cucina con tubazione inox mm.100 indipendente a tetto

Sezione IV :Verifica della tenuta / collaudo (12)

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di

☐ X tenuta delle tubazioni gas a; ☐ tenuta camino / canna fumaria a.....;
 100 mbar per 15' – collaudo tubazione UNI 7129

Note:.....

Rozzano, li 20/02./2007

Il responsabile tecnico...Riccardo Tosi firma.....

Il committente


(per presa visione) firma.....

Timbro

Quest'allegato obbligatorio si compone di n.° 3 fogli

Dott. Ing. PAOLO BRISINELLO
 Albo Ingegneri PAVIA Posizione n. 1400

Brise

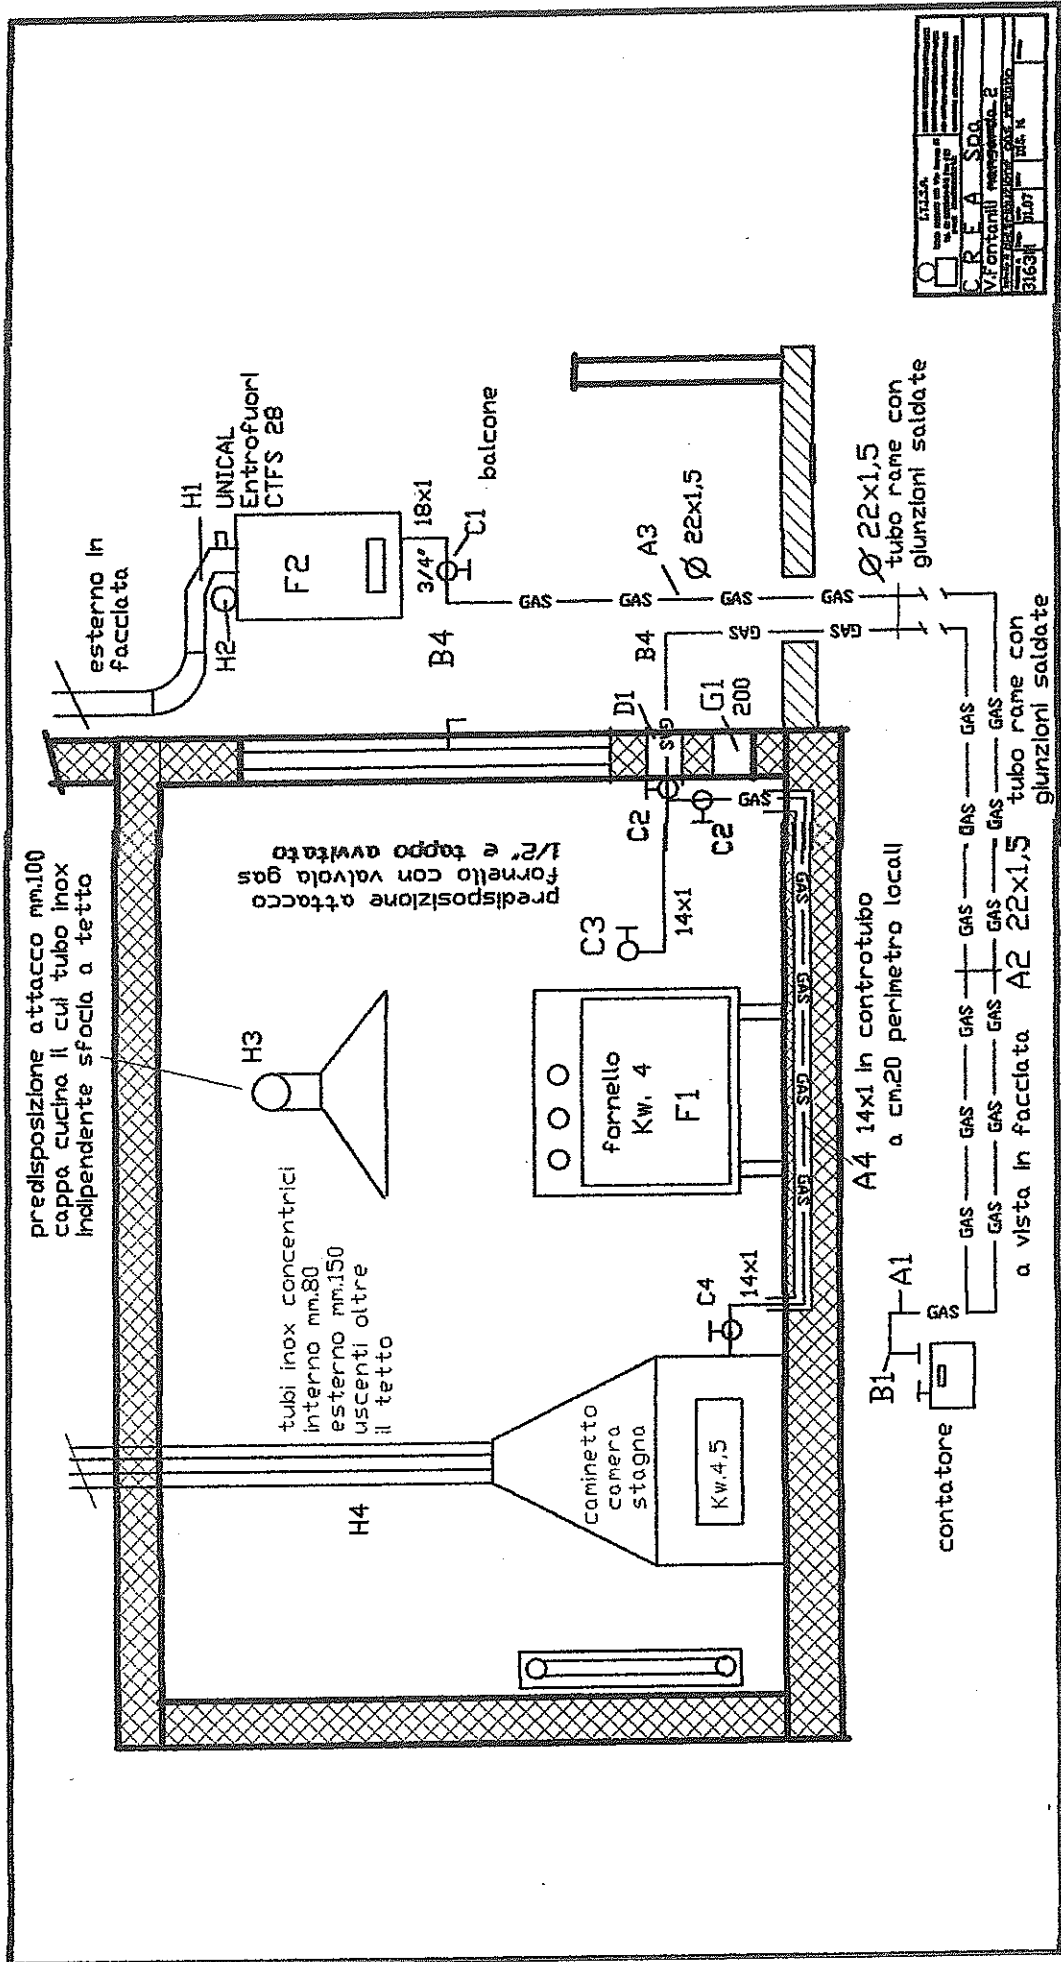

FIRSA	
no. 1000000000	no. 1000000000
C.R.F.A. S.p.A.	V. Fontanili n. 2
20133 PAVIA (PV)	20133 PAVIA (PV)
0382/241111	0382/241111

copr. 2